

5.3.2 Опломбировать место соединения счетчика с коммуникациями. Схема опломбирования приведена на рисунке 3.

5.4 В течение всего срока эксплуатации счетчик не требует специального технического обслуживания.

6 Свидетельство о приемке и поверке

Счетчик газа Гранд 1,6 заводской номер _____:

6.1 соответствует ТУ 4213-004-70670506-2010 и проверен на герметичность при давлении $P_{\text{пр}}$ 50 кПа.

Контролер ОТК

подпись _____ инициалы, фамилия _____
штамп ОТК «_____» 201__г.
дата выпуска

6.2 прошел первичную поверку и признан пригодным к применению.

Оттиск клейма

подпись _____ инициалы, фамилия _____
«_____» 201__г.
дата поверки

7 Свидетельство о продаже

Счетчик газа Гранд 1,6 _____
продан _____ наименование предприятия торговли
«_____» 201__г.

МП

дата продажи

8 Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Без заполнения данного раздела гарантии изготовителя не сохраняются.

Счетчик газа Гранд 1,6 заводской номер _____ введен в
эксплуатацию «_____» 201__г.

наименование организации

Представитель монтажной
организации _____
подпись _____ инициалы, фамилия _____
МП



Свидетельство об утверждении
типа средства измерений
№_____



СЧЕТЧИК ГАЗА
Гранд-1,6
ПАСПОРТ
GFGB.00.00.000 ПС



1 Основные сведения и технические данные

1.1 Счетчик газа Гранд предназначен для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448, а также других неагрессивных газов при учете потребления газа индивидуальными потребителями.

1.2 Межповерочный интервал – 8 лет.

1.4 Основные технические характеристики счетчика приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики	Счетчик газа Гранд-1,6
Диаметр условного прохода, мм	15
Минимальный расход, Q_{\min} , м ³ /ч	0,04
Максимальный расход, Q_{\max} , м ³ /ч	1,6
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема газа, % в диапазоне расходов: от Q_{\min} до 0,2 Q_{\max} от 0,2 Q_{\max} до Q_{\max}	±2,5 ±1,0
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °C относительная влажность, %, атмосферное давление, кПа	-10 ... +50 30...80 84,0 ... 106,7
Избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более	5
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 50
Напряжение питания от встроенного источника питания, В	3,6
Масса, кг, не более	0,7
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более	145x86x83

2 Описание и метод измерения

2.1 Принцип действия счетчика основан на линейной зависимости частоты колебаний струи в струйном генераторе от расхода газа. Метод измерения основан на измерении объема газа, прошедшего через струйный генератор счетчика. Колебания струи в струйном генераторе преобразуются пьезоэлементом в электрический

импульсный сигнал, пропорциональный величине объема газа, прошедшего через счетчик. Импульсный сигнал преобразуется в аналогово-цифровом блоке в объема газа и регистрируется с нарастающим итогом.

2.2 Счетчик состоит из:

- преобразователя расхода газа - струйного генератора и пьезоэлемента;
- аналого-цифрового блока;
- элемента питания;
- корпуса счетчика с присоединительными патрубками.

2.3 Отсчетное устройство счетчика - 9-ти символьный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), показывающий значение измеренного объема с точностью до 0,001 м³.

2.4 Для дистанционного снятия показаний со счетчика все модификации и исполнения имеют импульсный выход. Вес импульса – 0,001 м³.

Схема подключения счетчика импульсов для снятия показаний приведена на рисунке 1. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.

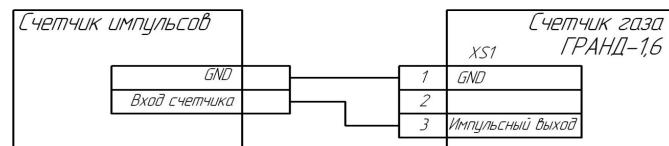


Рисунок 1

3 Комплектность

3.1 Комплектность счетчика Гранд указана в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	2	3	4
GFGB.00.00.000	Счетчик газа Гранд-1,6	1 шт.	В соответствии с заказом
GFGB.00.00.000 ПС	Паспорт	1 экз.	
	Упаковка индивидуальная	1 шт.	
GFGB.00.00.000 МЧ	Комплект монтажных частей	1 кт.	По дополнительному заказу
213-004-70670506-2010 МП	Методика поверки	1 экз.	

4 Ресурс, сроки службы и хранения

4.1 Средний срок службы счетчика не менее 12 лет.

4.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям технических условий 4213-004-70670506-2010 ТУ при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 лет с даты изготовления.

4.4 Устранение производственных дефектов в пределах гарантийного срока эксплуатации осуществляется региональным представителем за счет предприятия-изготовителя при наличии настоящего паспорта с отметками в разделах 6 – 9 и целостности заводских пломб.

4.5 Счетчик относится к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям в условиях предприятия – изготовителя.

4.6 Транспортирование счетчика - по условиям 5 ГОСТ 15150 согласно правилам перевозки грузов на каждом виде транспорта.

4.7 После пребывания счетчика в предельных отрицательных температурах транспортирования перед эксплуатацией выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 1 часа.

4.8 Адрес ООО НПО «Турбулентность-Дон»: 346800, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 1 км. шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. № 6/8, тел./факс (863) 203 77 80, отдел продаж (863) 203 77 86, web: www.turbo-don.ru, e-mail: info@turbo-don.ru.

5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Все работы по монтажу и демонтажу счетчика должны выполняться при отсутствии давления газа в газопроводе. Запорная арматура должна находиться перед счетчиком.

5.2 Монтаж и ввод в эксплуатацию счетчика должна осуществлять организация, имеющая право на проведение монтажных работ. По окончании монтажа в разделе 9 Паспорта должна быть произведена соответствующая отметка.

5.3 Установка счетчика осуществляется в следующей последовательности.

5.3.1 Установить счетчик на вертикальном или горизонтальном участке газопровода (рисунок 2). Направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением потока газа в газопроводе. Допускается установка счетчика в любом удобном для потребителя положении, не противоречащем правилам установки и монтажа газового оборудования.

С целью удобства считывания показаний с ЖКИ обеспечивается вращение кожуха счетчика на 350 градусов. Величина момента затяжки резьбовых соединений счетчика к газопроводу не должна превышать 50 Нм.

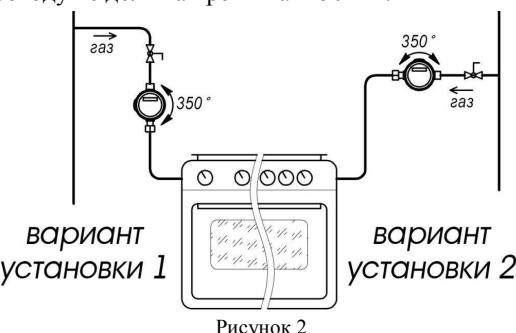


Рисунок 2

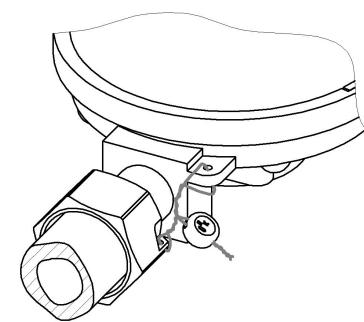


Рисунок 3